

ГОСТ Р 53770-2010
(ИСО 4190-1:1999)

Группа Ж22

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ

Основные параметры и размеры

Passenger lifts. Basic parameters and dimensions

ОКС 91.140.90
ОКП 48 3610

Дата введения 2010-06-01

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены [Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"](#), а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - [ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"](#)

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" (ОАО "ЩЛЗ") на основе аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 209 "Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ [Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 февраля 2010 г. N 15-ст](#)

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 4190-1:1999 "Лифтовая установка. Часть 1. Лифты классов I, II, III и IV" (ISO 4190-1:1999 Lift (Elevator) installation - Part 1: Class I, II, III and IV lifts).

При этом дополнительные требования и параметры, включенные в текст стандарта для учета потребностей национальной экономики Российской Федерации, выделены в тексте стандарта курсивом.

Настоящий стандарт дополнен структурным элементом "Библиография".

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с [ГОСТ Р 1.5-2004](#) (пункт 3.5)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на пассажирские лифты для зданий (сооружений) различного назначения.

1.2 Пассажирские лифты, включенные в настоящий стандарт, предназначены для установки в новые здания (сооружения).

Настоящий стандарт может быть использован в качестве нормативной базы при установке новых лифтов в существующие здания (сооружения).

1.3 Настоящий стандарт не распространяется на пассажирские лифты со скоростью движения кабины более 6,0 м/с.

1.4 Основные параметры и размеры лифтов могут отличаться от включенных в настоящий стандарт при условии соблюдения требований безопасности, установленных [1].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

[ГОСТ 8032-84](#) *Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел*

[ГОСТ 30471-96/ГОСТ Р 50602-93](#) *Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры*

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 грузоподъемность лифта номинальная: Наибольшая масса груза, для транспортирования которой предназначен лифт.

3.2 дверь кабины (шахты) горизонтально-раздвижная: Дверь, створка (створки) которой перемещаются в горизонтальном направлении.

3.3 дверь кабины (шахты) горизонтально-раздвижная телескопическая: Дверь, створки которой перемещаются в параллельных плоскостях, при открывании заходя одна за другую.

3.4 дверь кабины (шахты) горизонтально-раздвижная центрального открывания: Дверь, створки которой при движении перемещаются в противоположные направления от центра (к центру).

3.5 дверь кабины (шахты) горизонтально-раздвижная одностороннего открывания: Дверь, створка (створки) которой перемещаются в одну сторону.

3.6 дверь кабины (шахты) распашная: Дверь кабины (шахты), створка (створки) которой перемещаются вокруг шарнирного крепления к порталу двери.

3.7 дверь кабины (шахты) складчатая: Дверь кабины (шахты), створка (створки) которой состоят из двух и более панелей, соединенных между собой шарнирами с возможностью складывания при открывании, а крайние полотна перемещаются вокруг шарнирного крепления к порталу двери.

3.8 кабина пассажирского лифта: Грузонесущее устройство, предназначенное для размещения и транспортирования пользователей, оборудованное ограждением в виде стен, пола, потолка и двери.

3.9 лифт: Грузоподъемная машина периодического действия, предназначенная для транспортирования людей и/или грузов в зданиях и сооружениях, оборудованная кабиной, перемещающейся по жестким направляющим, угол наклона которых к вертикали не превышает 15°.

3.10 лифт пассажирский: Лифт, предназначенный в основном для подъема и спуска людей.

3.11 лифт пассажирский категории А: Пассажирский лифт, полезная площадь кабины которого не превышает указанную в таблице 1 настоящего стандарта для соответствующей номинальной грузоподъемности.

3.12 лифт пассажирский категории В: Пассажирский лифт, полезная площадь кабины которого превышает указанную в таблице 1 настоящего стандарта для соответствующей номинальной грузоподъемности.

3.13 лифт пассажирский для лечебно-профилактических зданий (больничный лифт): Пассажирский лифт, размеры и конструкции которого позволяют перевозить пациентов на средствах горизонтального транспортирования (каталках, кроватях и т.п.) и/или медицинское оборудование.

3.14 лифт пассажирский самостоятельного пользования: Лифт, в котором транспортирование, вход и выход пассажиров осуществляются без участия обученного персонала.

3.15 машинное помещение: Отдельное помещение для размещения оборудования лифта (гидроагрегат или лебедка, а также связанные с ними механические и электрические устройства).

3.16 приямок шахты: Часть шахты, расположенная ниже уровня крайней нижней этажной площадки.

3.17 полезная площадь кабины: Площадь кабины, измеренная при закрытых дверях на высоте 1 м от уровня пола кабины, используемая для размещения транспортируемых пассажиров и/или грузов.

3.18 скорость лифта номинальная: Скорость движения кабины, на которую рассчитан лифт.

3.19 шахта лифта: Пространство, в котором перемещается кабина и, при наличии, противовес и/или уравнивающее устройство кабины.

3.20 внутренние размеры кабины, шахты, машинного помещения: (см. рисунки 1-3).

3.20.1 ширина кабины b_1 : Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями стен кабины, измеренное параллельно передней стенке входа в кабину. При наличии декоративных или защитных панелей, поручней они должны находиться внутри этого размера.

3.20.2 глубина кабины d_1 : Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями передней и задней стен кабины, измеренное перпендикулярно к ширине кабины при наличии декоративных и защитных панелей, поручней они должны находиться внутри этого размера.

3.20.3 высота кабины h_1 : Расстояние по вертикали между полом и конструктивным потолком кабины.

Устройства освещения кабины и декоративные потолки должны находиться внутри этого размера.

3.20.4 ширина дверного проема b_2 : Ширина входа в свету, измеренная при полностью открытых дверях кабины и шахты.

3.20.5 высота дверного проема h_2 : Высота входа в свету, измеренная при полностью открытых дверях кабины и шахты.

3.20.6 ширина шахты b_3 : Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями боковых стен шахты, измеренное параллельно к ширине кабины.

3.20.7 глубина шахты d_2 : Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями передней и задней стен шахты, измеренное перпендикулярно к ширине шахты.

3.20.8 **глубина приямка** d_3 : Расстояние по вертикали от уровня пола крайней нижней этажной площадки до пола шахты, измеренное параллельно направляющим.

3.20.9 **высота шахты от верхней этажной площадки** h_1 : Расстояние от уровня пола верхней этажной площадки до нижней части перекрытия шахты, измеренное параллельно направляющим.

3.20.10 **ширина машинного помещения** b_4 : Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями стен машинного помещения, измеренное параллельно ширине кабины.

3.20.11 **глубина машинного помещения** d_4 : Расстояние по горизонтали между внутренними поверхностями стен машинного помещения, измеренное перпендикулярно к ширине машинного помещения.

3.20.12 **высота машинного помещения** h_2 : Расстояние по вертикали между уровнем пола машинного помещения, на котором размещено оборудование лифта, и потолком машинного помещения.

3.21 **система управления лифта**: Совокупность устройств управления, обеспечивающих работу лифта в соответствии с заданной программой.

3.22 **система управления лифта внутренняя**: Вид управления, при котором команда управления на пуск лифта подается только из кабины лифта.

3.23 **система управления лифта смешанная**: Вид управления, при котором команда управления на пуск лифта подается как из кабины, так и с этажных площадок.

4 Параметры лифтов

4.1 Ряд номинальных грузоподъемностей

Значения номинальных грузоподъемностей, кг, выбирают из ряда чисел, близких к ряду предпочтительных чисел R10 по [ГОСТ 8032](#): 320; 400; 450; 500; 630; 800; 1000; 1275; 1600; 1800; 2000; 2500.

4.2 Ряд номинальных скоростей

Значения номинальных скоростей, м/с, выбирают из ряда чисел, близких к ряду предпочтительных чисел R5 по [ГОСТ 8032](#): 0,4; 0,5; 0,63; 0,71; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0.

Скорость от 0,5 до 6,0 м/с - для электрических лифтов.

Скорость от 0,4 до 1,0 м/с - для гидравлических лифтов.

5 Размеры

5.1 Внутренние размеры кабины пассажирского лифта

* Наименование пункта 5.1 в бумажном оригинале выделено курсивом. -
Примечание изготовителя базы данных.

Размеры (полезная площадь) кабины лифтов категории А не должны превышать величин, установленных в таблице 1 для соответствующих номинальных грузоподъемностей. Ограничение полезной площади имеет целью предотвратить перегрузку кабины пассажирского лифта пассажирами.

Таблица 1 - Соотношение номинальной грузоподъемности и полезной площади кабины пассажирских лифтов категории А

<i>Номинальная грузоподъемность лифта, кг</i>	<i>Максимальная полезная площадь кабины, м²</i>
320	0,96
400	1,17
450	1,30
500	1,38
630	1,66
800	2,00
1000	2,40
1275	2,95
1600	3,56
1800	4,0
2000	4,20
2500	5,00

В пассажирских лифтах категории В, полезная площадь кабины которых превышает указанную в таблице 1 для соответствующих грузоподъемностей, предусматривается:

а) исключение возможности пуска лифтов из кабины или с посадочной площадки при нахождении в кабине груза, масса которого превышает номинальную грузоподъемность лифтов на 10%, но не менее чем на 75 кг;

б) оборудование кабины лифта сигнальным устройством о перегрузке (световое и звуковое);

с) применение средств, препятствующих опусканию кабины за нижнюю границу зоны отпирания дверей при нахождении в кабине груза, масса которого равна полупорной грузоподъемности лифта, определенной по фактической полезной площади кабины;

д) обеспечение прочности элементов при размещении в неподвижной кабине равномерно распределенного по площади ее пола груза, определенной по фактической полезной площади кабины;

е) обеспечение прочности элементов при посадке на буфера и на ловители кабины с грузом, масса которого равна номинальной грузоподъемности лифта, определенной по фактической полезной площади кабины.

В пассажирских лифтах для лечебно-профилактических учреждений (больничных лифтов) с внутренней системой управления, полезная площадь кабины которых превышает указанную в таблице 1 для соответствующих грузоподъемностей, предусматривается:

а) внутренняя система управления (с проводником);

б) исключение возможности пуска лифта из кабины или с посадочной площадки при нахождении в кабине груза, масса которого превышает номинальную грузоподъемность лифта на 10%, но не менее чем на 75 кг;

с) оборудование кабины лифта сигнальным устройством о перегрузке (световое и звуковое);

д) допуск к управлению лифтом обученного и аттестованного персонала.

Размеры кабины лифтов, предназначенных для использования пожарными во время пожара, должны обеспечивать размещение и транспортирование в кабине пожарных с оборудованием для борьбы с пожаром и/или для спасения людей.

Размеры кабины лифтов, предназначенных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения на кресла-колясках, должны обеспечивать их въезд-выезд, размещение и транспортирование в кабине на кресле-коляске.

Размеры кабины лифтов для лечебно-профилактических учреждений (больничных лифтов) должны обеспечивать перевозку пациентов на средствах горизонтального транспорта (каталках, кроватях) с сопровождающим персоналом и/или медицинского оборудования.

Размеры кабины пассажирских лифтов приведены в таблицах 2 и 4 и на рисунках 4, 4а, 5, 5а, 7 и 7а.*

* Рисунок 5а в бумажном оригинале отсутствует. - Примечание изготовителя базы данных.

5.2 Размеры дверного проема пассажирских лифтов

* Наименование пункта 5.2 в бумажном оригинале выделено курсивом. - Примечание изготовителя базы данных.

Размеры дверного проема пассажирских лифтов должны обеспечивать безопасный вход в кабину и выход из нее пользователей, в том числе с детскими колясками.

Высота дверного проема пассажирских лифтов должна быть не менее 2000 мм.

Ширина дверного проема пассажирских лифтов, предназначенных для использования пожарными во время пожара, должна быть достаточной для безопасного входа и выхода пожарных с оборудованием для борьбы с пожаром и/или для спасения людей.

Ширина дверного проема пассажирских лифтов, предназначенных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения на креслах-колясках, должна быть достаточной для их безопасного въезда в кабину и выезда из нее.

Ширина дверного проема пассажирских лифтов для лечебно-профилактических учреждений (больничных лифтов) должна обеспечивать перевозку пациентов на средствах горизонтального транспорта (каталках, кроватях) с сопровождающим персоналом и/или медицинского оборудования.

Размеры дверного проема пассажирских лифтов приведены в таблицах 2 и 4 и на рисунках 4, 4а, 5, 6, 7 и 7а.

5.3 Внутренние размеры шахты лифта

* Наименование пункта 5.3 в бумажном оригинале выделено курсивом. - Примечание изготовителя базы данных.

5.3.1 Внутренние размеры шахты лифта должны обеспечивать размещение и безопасную работу лифтового оборудования, а также безопасность персонала при техническом обслуживании, ремонте и экспертизе лифта, предусмотренных [1].

5.3.2 Высота шахты лифта от верхней посадочной площадки должна обеспечивать выполнение требований безопасности, предусмотренных [1], пункт 3.11.

5.3.3 Глубина прямка шахты лифта должна обеспечивать выполнение требований безопасности, предусмотренных [1], пункт 3.12.4.

5.4 Размеры машинного помещения лифта

* Наименование пункта 5.4 в бумажном оригинале выделено курсивом. -
Примечание изготовителя базы данных.

Размеры машинного помещения лифта приведены в таблицах 3 и 4.

5.4.1 Размеры машинного помещения лифта должны обеспечивать размещение и безопасную работу лифтового оборудования, а также безопасность персонала при техническом обслуживании, ремонте и экспертизе лифта, предусмотренных [1].

5.4.2 Площадь машинного помещения лифта (ширина и глубина машинного помещения) должна обеспечивать зону обслуживания устройств управления и подвижных частей механического оборудования, расположенных в машинном помещении, предусмотренных [1], пункты 4.3.9.3, 4.3.9.4, 4.3.9.5.

5.4.3 Высота машинного помещения лифта должна обеспечивать безопасность персонала при проходе к зонам обслуживания устройств управления и механического оборудования и при работе в зонах обслуживания, предусмотренных [1], подпункт 4.3.9.1.

Таблица 2 - Размеры кабины и шахты пассажирских лифтов

Параметры	Номинальная скорость движения лифта V , м/с	Номинальная грузоподъемность лифта кг									
		320	400	630	800	1000	1000; 1275	1275	1600	1800	2000
Высота кабины h_4	-	2200/2100				2300	2400				
Высота дверей кабины и шахты h_3	-	2000	2100/2000			2100					
Глубина прямка d_3	0,40*	1400			**						
	0,63	1400		1400/1500			**				
	1,00										
	1,60	1600/1400		1600							
	2,00	**	1750		1750						
	2,50	**	2200		2200						
	3,00	**					3200				
	3,50						3400				
	4,00***						3800				
	5,00***						3800				

	6,00***				4000
Высота шахты от верхней и этажной площадки до перекрытия шахты h_1	0,40*	3600	-		**
	0,63	3600	-	-	**
	1,00	3700/3500	3700	4200	
	1,60	**	3800/3700	4000	
	2,00	**	4300	4400	
	2,50	**	5000	5200	5500
	3,00	**			5500
	3,50				5700
	4,00***				5700
	5,00***				5700
	6,00***				6200

* Только для гидравлических лифтов.

** Размеры устанавливаются изготовителем.

*** Размеры учитывают применения буферов с уменьшенным ходом плунжера.

Таблица 3 - Размеры машинного помещения

Размеры в миллиметрах

Параметры	Номинальная скорость V , м/с	Номинальная грузоподъемность, кг			
		320-630 $b_4 \times d_4$	800-1000 $b_4 \times d_4$	1250-1600 $b_4 \times d_4$	1800-2000 $b_4 \times d_4$
Машинные помещения для электрических лифтов, не менее	0,63-1,6	2500x3200 (3000x3900)	3200x4900 (4800x4000)	3200x4900	3000x5000
	2,0-3,0	-	2700x5100	3000x5300	3300x5700
	3,5-6,0	-	3000x5700	3000x5700	3300x5700
Машинные помещения для гидравлических лифтов, не менее	0,4-1,0	Ширина или глубина шахты $\times 2000$ мм для лифтов в жилых зданиях. Размеры для зданий с интенсивным пассажиропотоком устанавливаются изготовителем			



Таблица 4 - Вертикальные размеры кабины, шахты, размеры машинных помещений лифтов для лечебно-профилактических учреждений (больничных лифтов)

Размеры в миллиметрах

Параметры	Номинальная скорость V_k , м/с	Номинальная грузоподъемность, кг					
		500	630	1275	1600	2000	2500
Высота кабины h_4	-	2100		2300			
Высота дверного проема кабины и шахты h_3	-	2000		2100			
Глубина приямка d_3	0,50	1300	1400	-		-	
	0,63	-		1600		1800	
	1,00	-		1700		1900	
	1,60	-		1900		2100	
	2,00	-		2100		2300	
	2,50	-		2500			
	Высота шахты от верхней этажной площадки до перекрытия шахты h_1	0,50	3600		-		
	0,63	-		4400		4600	

	1,00	-	4400	4600	
	1,60	-	4400	4600	
	2,00	-	4600	4800	
	2,50	-	5400	5600	
Размеры машинного помещения, не менее	От 0,50 до 2,50	Площадь А, м ²			
		10,8	25	27	29
		Ширина* b_4			
		2700	3200	3500	
		Глубина* d_4			
		4000	5500	5800	
* Размеры b_4 и d_4 - минимальные. Фактические размеры должны обеспечивать площадь машинного помещения не менее А.					

Рисунок 1 - Пассажирские лифты. Обозначение размеров кабины и дверного проема

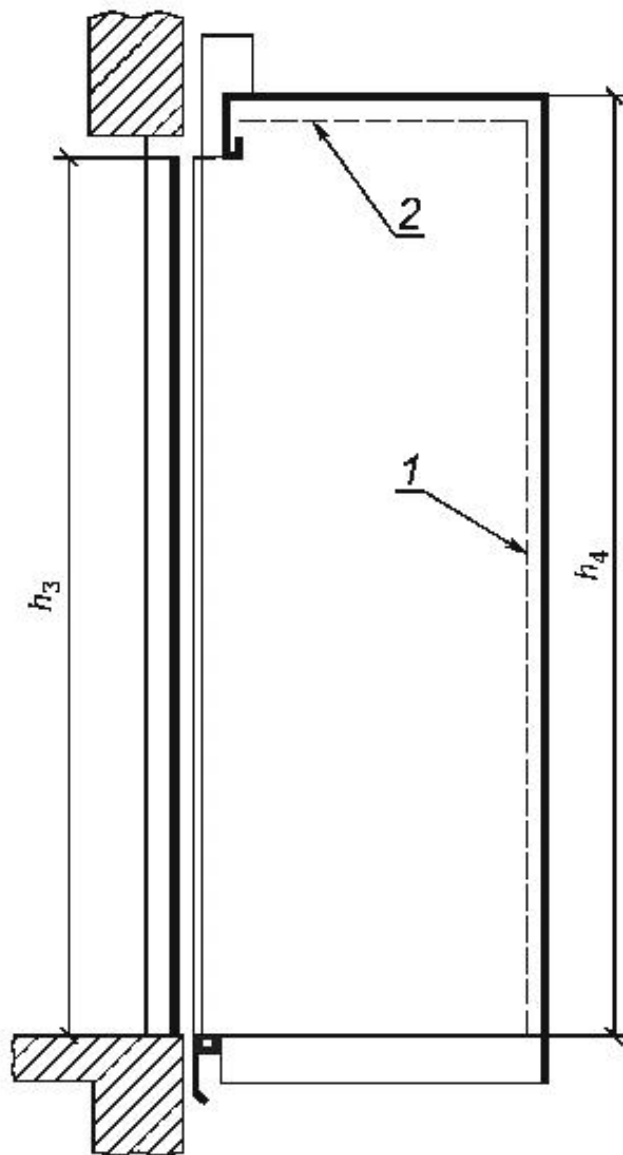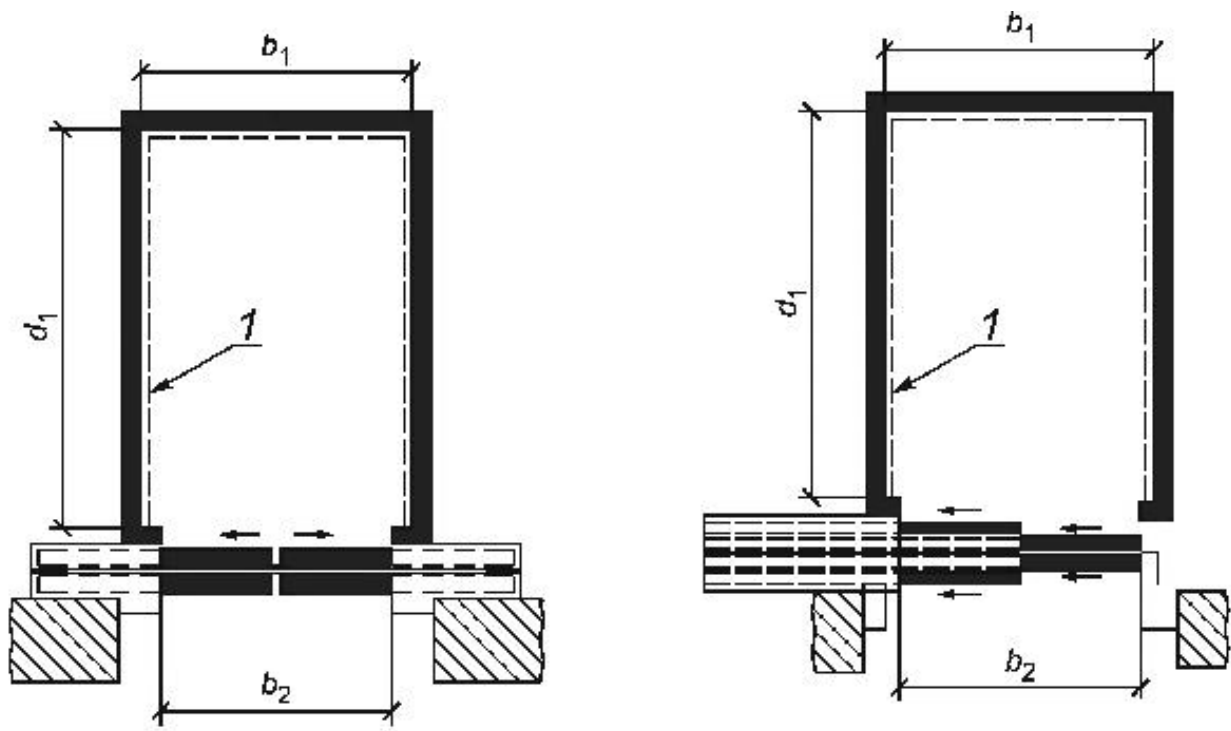


b_1 - ширина кабины; b_2 - ширина дверного проема; d_1 - глубина кабины; h_3 - высота дверного проема; h_4 - высота кабины

1 - облицовка купе кабины; 2 - подвесной потолок

Рисунок 1 - Пассажирские лифты. Обозначение размеров кабины и дверного проема

Рисунок 2 - Электрические пассажирские лифты. Обозначения размеров шахты и машинного помещения

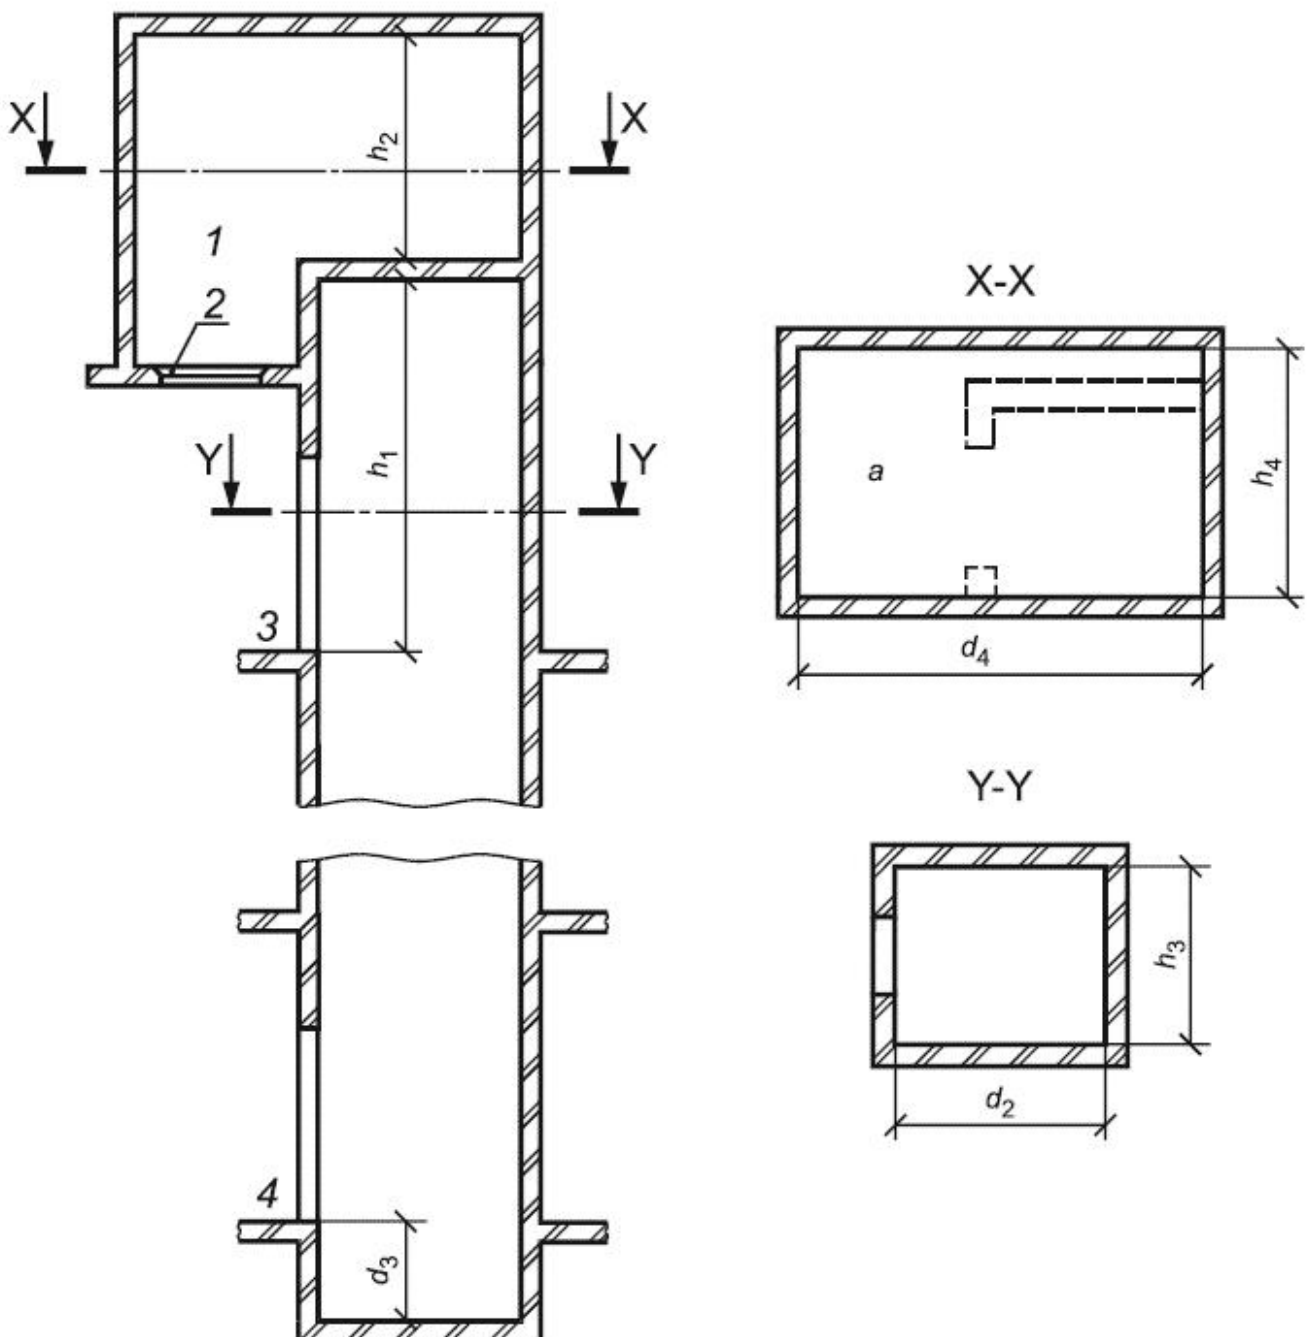


d - машинное помещение (вход в машинное помещение не показан); h_3 - ширина шахты; h_4 - ширина машинного помещения; d_2 - глубина шахты; d_3 - глубина приямка; d_4 - глубина машинного помещения; h_1 - расстояние от уровня верхней остановки до перекрытия шахты; h_2 - высота машинного помещения

1 - машинное помещение; 2 - люк; 3 - верхняя остановка; 4 - нижняя остановка

Рисунок 2 - Электрические пассажирские лифты. Обозначения размеров шахты и машинного помещения

Рисунок 3 - Гидравлические пассажирские лифты. Обозначения размеров шахты и машинного помещения

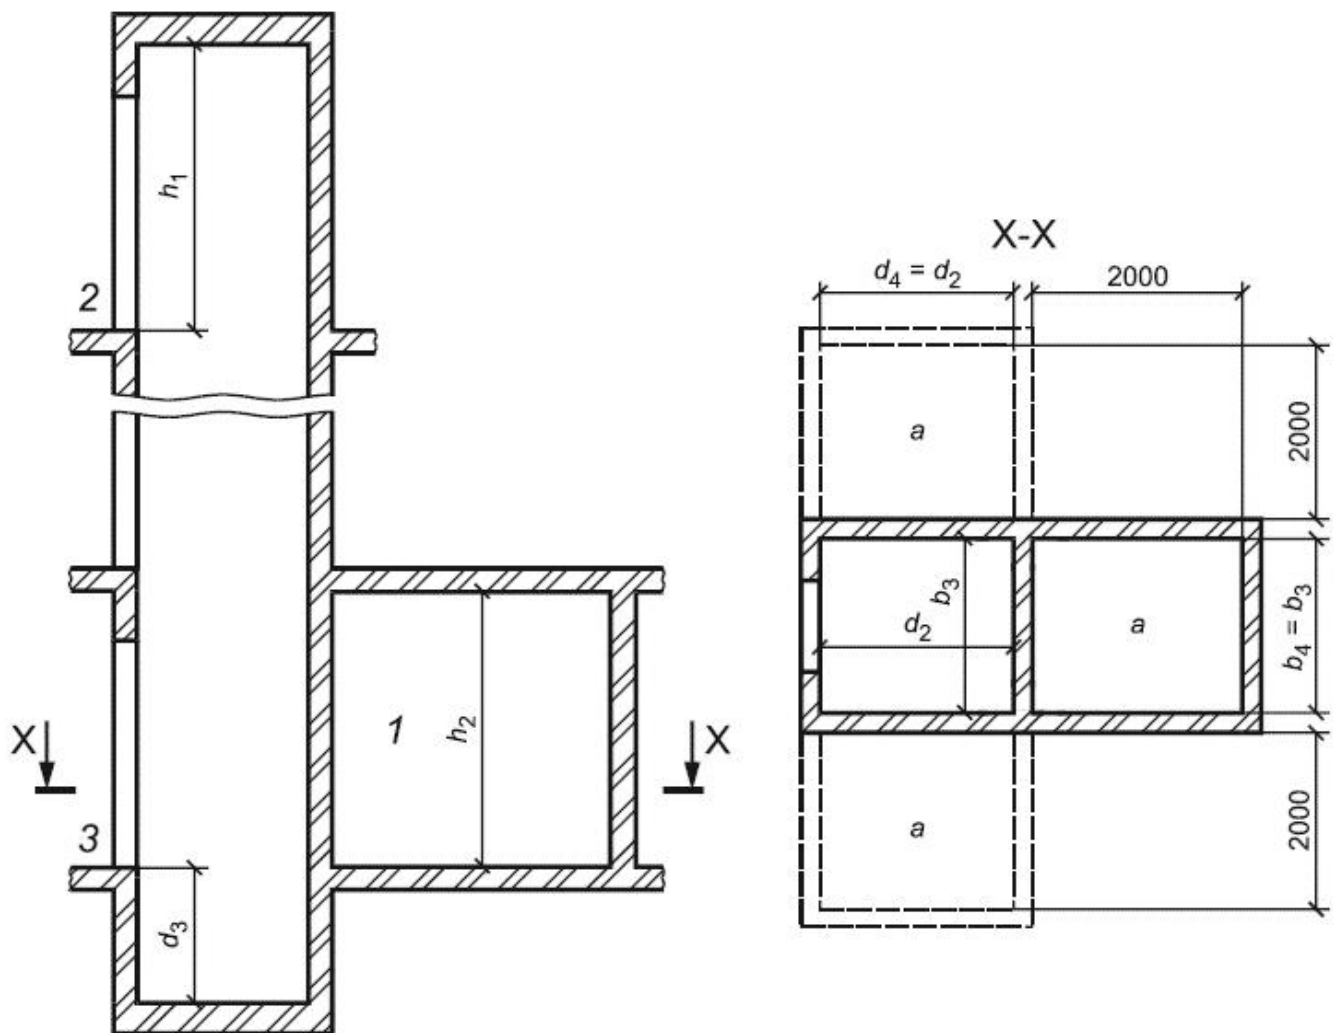

a - машинное помещение (вход в машинное помещение не показан); b_3 - ширина шахты; b_2 - ширина машинного помещения; d_2 - глубина шахты; d_3 - глубина приямок; d_4 - глубина машинного помещения; h_1 - расстояние от уровня верхней остановки до перекрытия шахты; h_2 - высота машинного помещения;


1 - машинное помещение; 2 - верхняя остановка; 3 - нижняя остановка

Рисунок 3 - Гидравлические пассажирские лифты. Обозначения размеров шахты и машинного помещения



Рисунок 4 - Пассажирские лифты категории А, рекомендуемые для жилых зданий

Ширина дверного проема 700 мм.
Высота кабины 2200/2100 мм.
Высота дверного проема 2000 мм


320 кг





400 кг



400 кг





630 кг






Ширина дверного проема 800 мм.
Высота кабины 2200/2100 мм.
Высота дверного проема 2100/2000 мм

1000 кг

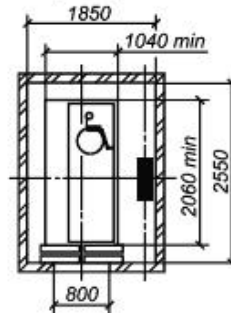


630 кг





Ширина дверного проема 900 мм.
Высота кабины 2200/2100 мм.
Высота дверного проема 2100/2000 мм

630 кг



1000 кг

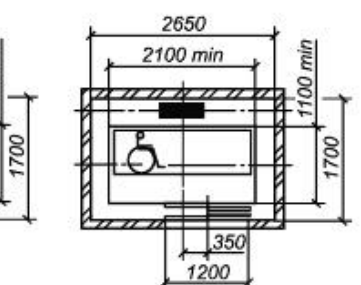



Ширина дверного проема 1200 мм.
Высота кабины 2100 мм.
Высота дверного проема 2000 мм

1000 кг

Примечания

1 Размеры для лифтов со скоростью до 2,5 м/с включительно.





2 Лифты с символом  обеспечивают доступность для инвалидов на кресле-коляске по ГОСТ 30471.

3 Лифты с символом  обеспечивают возможность транспортирования носилок размером 600x2000 мм.

4 Минимальные размеры ширины и глубины кабины должны обеспечивать площадь кабины не менее предусмотренной для соответствующих вместимостей [1].


Рисунок 4 - Пассажирские лифты категории А, рекомендуемые для жилых зданий

Рисунок 4а - Пассажирские лифты категории В, рекомендуемые для жилых зданий

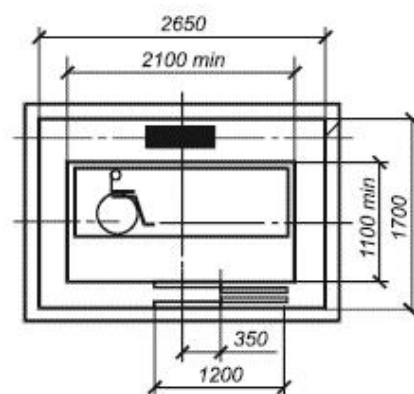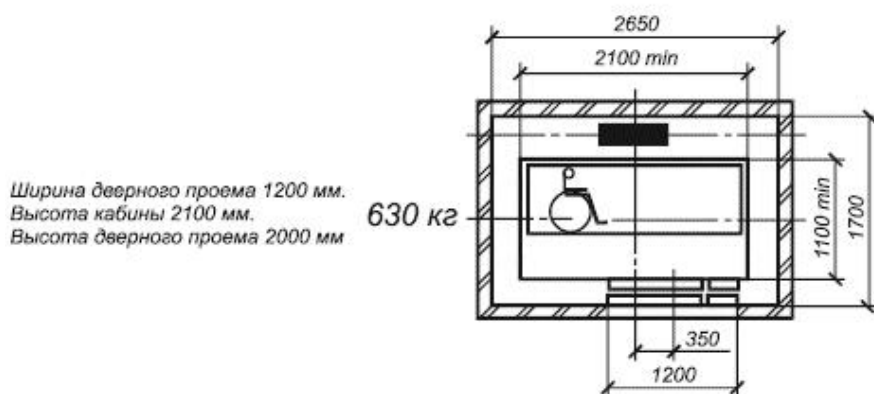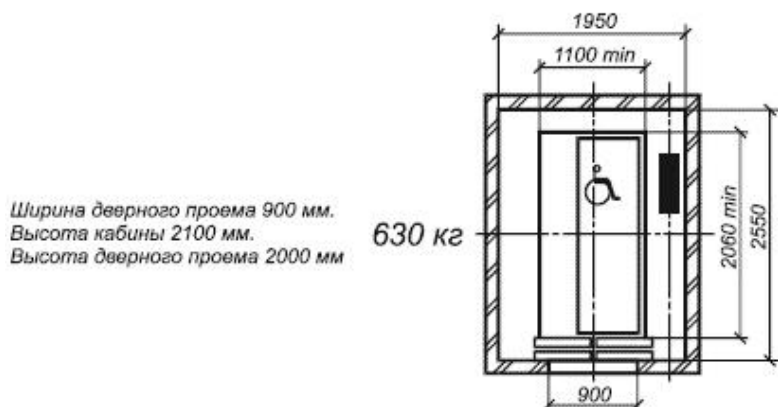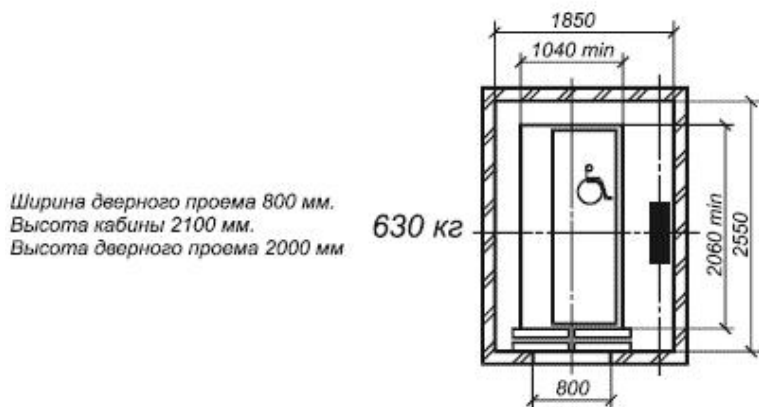

Примечания

1 Размеры лифтов со скоростью до 2,5 м/с включительно.

2 Лифты с символом  обеспечивают доступность для инвалидов в кресле-коляске по ГОСТ 30471.



3 Лифты с символом  обеспечивают возможность транспортирования носилок размером 600x2000 мм.

Рисунок 4а - Пассажирские лифты категории В, рекомендуемые для жилых зданий


Рисунок 5 - Пассажирские лифты категории А, рекомендуемые для общественных зданий

Высота кабины 2200 мм.
Высота дверного проема 2100 мм


Ширина дверного проема 800 мм



Высота кабины 2100 мм.
Высота дверного проема 2000 мм

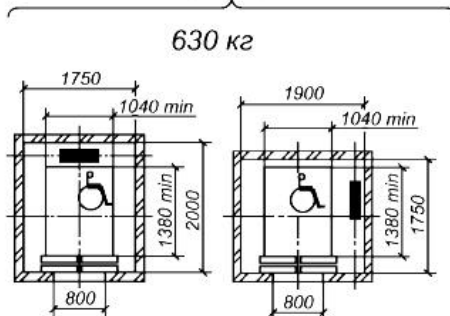


Высота кабины 2200 мм.
Высота дверного проема 2100 мм




Высота кабины 2200 мм.
Высота дверного проема 2100 мм


Ширина дверного проема 900 мм




Высота кабины 2100 мм.
Высота дверного проема 2000 мм



Высота кабины 2200 мм.
Высота дверного проема 2100 мм




Высота кабины 2300 мм.
Высота дверного проема 2100 мм




Высота кабины 2100 мм.
Высота дверного проема 2000 мм

Ширина дверного проема 1000 мм

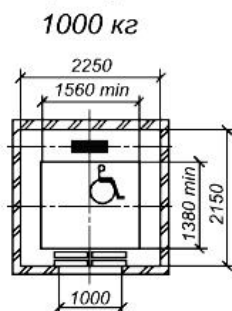

Высота кабины 2300 мм.
Высота дверного проема 2100 мм


Ширина дверного проема 1100 мм

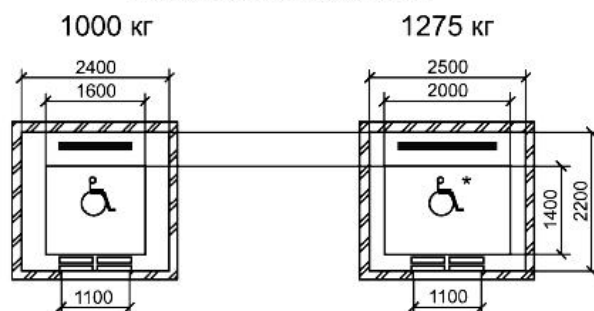

Примечания

1 Размеры для лифтов со скоростью до 2,5 м/с включительно.

2 Лифты с шириной дверного проема 800, 900 и 1100 мм обеспечивают доступность для инвалидов на кресле-коляске.

3 Лифты с символом  обеспечивают возможность полного разворота кресла-коляски в кабине.


4 Минимальные размеры ширины и глубины кабины должны обеспечивать площадь кабины не менее предусмотренной для соответствующих вместимостей [1].

Рисунок 5 - Пассажирские лифты категории А, рекомендуемые для общественных зданий

Высота кабины 2400 мм.

Высота дверного проема 2100 мм

Рисунок 6 - Пассажирские лифты категории А рекомендуемые для высотных зданий с интенсивными пассажиропотоками

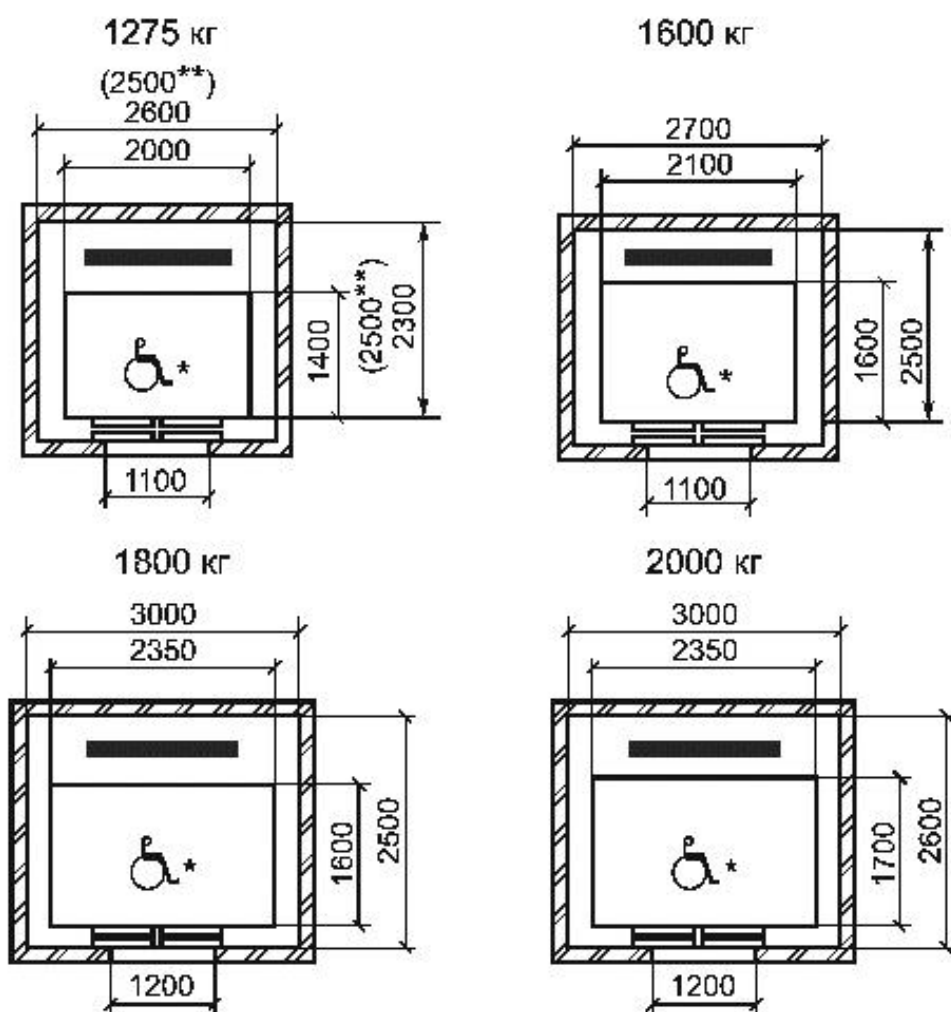

** Размер только для лифтов грузоподъемностью 1275 кг со скоростью 2,5 м/с.

Примечания

1 Размеры для лифтов со скоростью от 2,5 м/с до 6,0 м/с включительно.


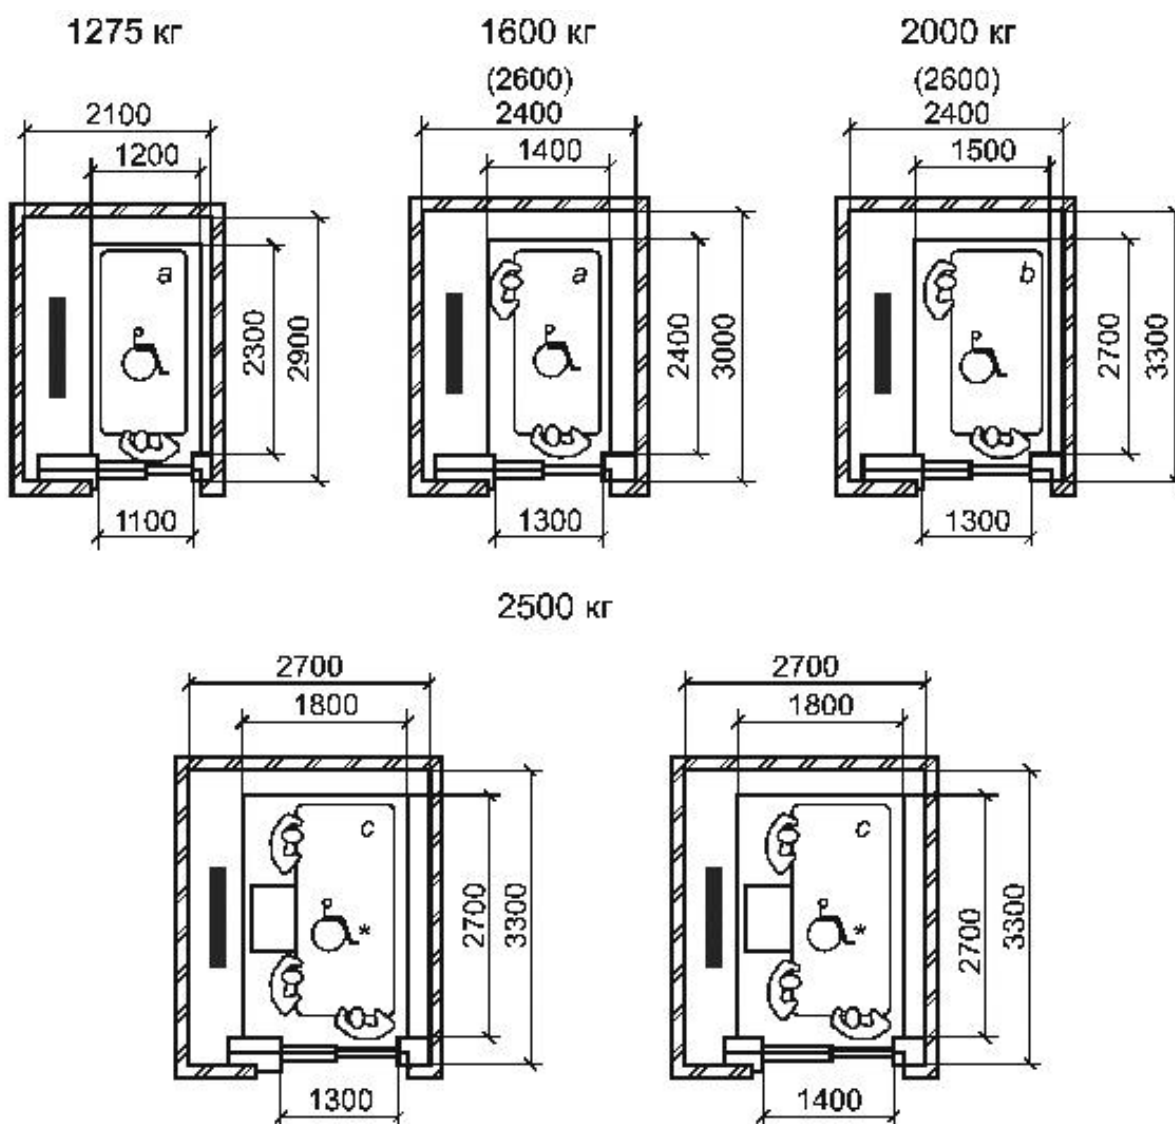
2 Лифты с символом  * обеспечивают возможность полного разворота кресла-коляски в кабине.

Рисунок 6 - Пассажирские лифты категории А рекомендуемые для высотных зданий с интенсивными пассажиропотоками

Высота кабины 2300 мм.

Высота дверного проема 2100 мм


Рисунок 7 - Пассажирские лифты категории А для лечебно-профилактических учреждений




Примечания

1 Размеры для лифтов со скоростью до 2,5 м/с включительно.

2 Размеры в скобках указаны для гидравлических лифтов с боковым расположением гидроцилиндра.

3 Лифты с символом  обеспечивают доступность для инвалидов на кресле-коляске.

4 Лифты с символом  * обеспечивают возможность полного разворота кресла-коляски в кабине.

5 Размеры кабин лифтов обеспечивают транспортировку больных на кроватях с максимальными габаритными размерами:




a 900x2000;

b 1000x2300;


c 1000x2300 с дополнительным медицинским оборудованием.

Рисунок 7 - Пассажирские лифты категории А для лечебно-профилактических учреждений (больничные лифты)

Рисунок 7а - Пассажирские лифты категории В для лечебно-профилактических учреждений

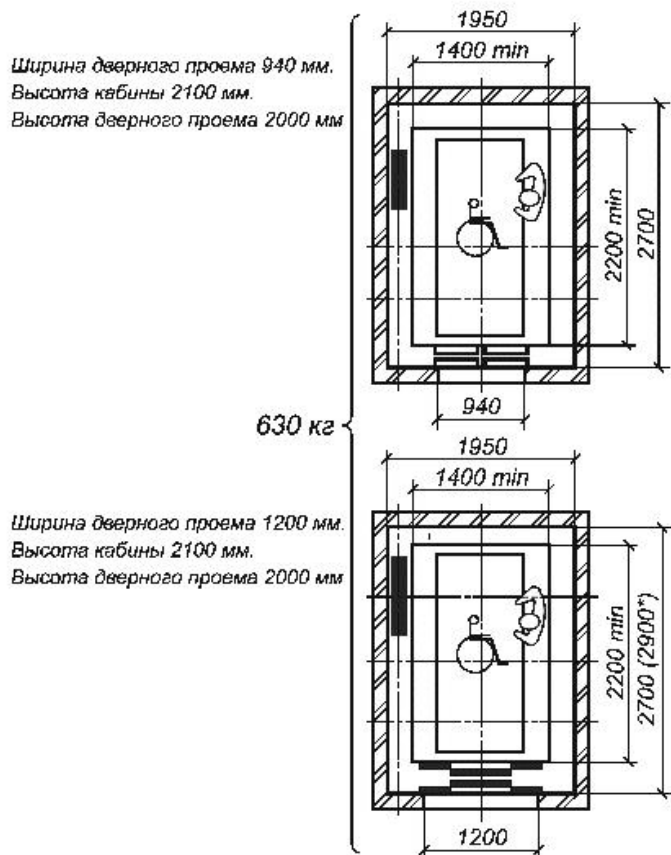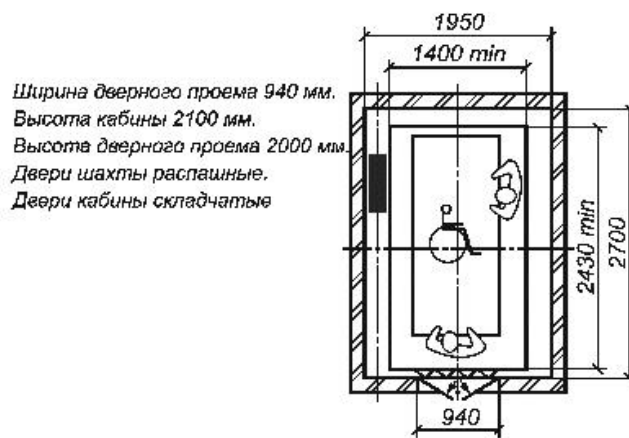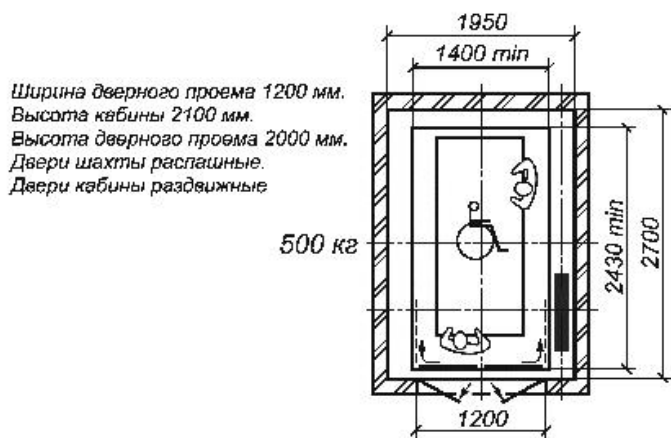

* Размер для проходной кабины.
Примечания

1 Лифты с символом  обеспечивают доступность для инвалидов в кресле-коляске.

2 Размеры кабин лифтов обеспечивают транспортирование больных на кроватях с максимальными габаритными размерами 900x2000.

Рисунок 7а - Пассажирские лифты категории В для лечебно-профилактических учреждений (больничные лифты)

Приложение А (справочное). Сопоставление

структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта ИСО 4190-1:1999

Приложение А
(справочное)

Указанное в таблице изменение структуры национального стандарта Российской Федерации относительно структуры примененного международного стандарта обусловлено приведением в соответствие с требованиями, установленными в [ГОСТ 1.5](#).

Таблица А.1

Структура настоящего стандарта	Структура международного стандарта ИСО 4190-1:1999
Раздел 1	Раздел 1
Раздел 2	-
Раздел 3	Раздел 2
Раздел 4	Раздел 3
Раздел 5	Раздел 4

Библиография

* Наименование раздела в бумажном оригинале выделено курсивом. -
Примечание изготовителя базы данных.

[1] [ПБ 10-558-2003](#) *Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов*. Госгортехнадзор РФ, 2003

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Стандартинформ, 2010